建筑 结构 | 给排水 暖通 | 电气 电讯 | 动力 校工

01890 2*2*0.8 cable — from LEVEL 1 — 01890 2*2*0.8 cable

AL02 QBD4 5.677kW (Wx)1xΩx 450x780x140mm

智能模块，总线制控制器	电缆，导线型号规格	敷设方式	相序	回路编号	设备容量	用 途
	BV(F)-2x2.5+E2.5	MR/MT20-SCE	L1	WL1		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	MR/MT20-CC.WC	L2	WL2	0.1kW	空调配套使用
			L3			
01801						照明智能型面板控制器
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL1	0.19kW	走道照明
01851.2	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL2	0.12kW	走道照明
			L3	WL3		控制电源 备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL4	0.08kW	走道照明
01851.2	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL5	0.22kW	走道照明
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L3	WL6	0.12kW	走道照明
01851.2	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL7	0.11kW	电梯厅照明
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL8	0.04kW	电梯厅照明
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L3	WL9	0.1kW	电梯厅照明
01851.2	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL10	0.19kW	走道照明
						备用
						备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL11	0.33kW	楼梯间走道照
			L3	WL12		控制电源 备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL13	0.15kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL14	0.18kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L3	WL15	0.29kW	走道宣传照
			L1	WL16		控制电源 备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL17	0.17kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L3	WL18	0.12kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L1	WL19	0.12kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL20	0.12kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL21	0.12kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WL22	0.14kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL23	0.13kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL24	0.1kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WL25	0.13kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL26	0.1kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL27	0.26kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL28	0.21kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL29	0.13kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WL30	0.11kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL31	0.22kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL32	0.16kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WL33	0.25kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-CC.WC	L2	WL34	0.28kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WL35	0.14kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WL36	0.17kW	走道宣传照
	BV(F)-2x2.5+E2.5	MR/MT20-WC.FC	L1	WL3	0.5kW	下降风机盘管
	BV(F)-2x2.5+E2.5	MR/MT20-WC.FC	L2	WL4	0.5kW	新风风机盘
	BV(F)-2x2.5+E2.5	MR/MT20-WC.FC	L3	WL5	0.5kW	新风风机盘
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX1		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX2		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX3		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX4		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX5		备用
	BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX6		备用
	BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX7		备用
	BV(F)-2x6.0+E6.0	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX8		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX9		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX10		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX11		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX12		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX13		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX14		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX15		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L1	WX16		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L2	WX17		备用
	BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/JDG20-WC.FC	L3	WX18		备用
						备用
						备用
						备用

C65N-32A/3P — QP452

照明容量：
Pe =5.5 KW
Kx = 1.0
cosφ = 0.80
Pjs =5.5 KW
Ijs = 10.5 A

WDZAN-BYJ(F)-2x2.5/SC20
2x(RVSP-2x1.5/SC20)
WEFPT-80FR 300mA
INT125-80A/3P — EFP — QP452

Pe =28.2 KW
Kx = 0.9
cosφ = 0.80
Pjs =25.4 KW
Ijs = 48.3 A

C65N-50A/3P — QP452

插座容量：
Pe =22.7 KW
Kx = 0.90
cosφ = 0.80
Pjs = 20.43 KW
Ijs = 38.9 A

4x(NT00-20A)
PR40r/4P (8/20 κs) Imax=40kA Up≤1.8kV
PE

电缆电线 型号 LVB85 导线规格 WDZB-YJ(F)Y-4x35+E16/MR 备注 电缆沿桥架敷设桥架高度为 0.5米

ALE02 QBD10 5.4kW (Wx)xΩx 650x240x600mm

智能模块，总线制控制器	电缆，导线型号规格	敷设方式	相序	回路编号	设备容量	用 途
		MR/SC20-WC.CC	L1	WE1		疏散指示照明
01801					0.1kW	智能型开关
	WDZAN-BYJ(F)-2x2.5+E2.5	MR/SC20-SCE	L2	WE2	0.08kW	走道照明
01851.2	WDZAN-BYJ(F)-1x2.5	WMC2.5MR8				控制电
	WDZAN-BYJ(F)-2x2.5+E2.5	MR/SC20-SCE	L3	WE3	0.07kW	走道照明
	WDZAN-BYJ(F)-1x2.5	WMC2.5MR8				控制电
	WDZAN-BYJ(F)-2X2.5+E2.5+2.5MR	MR/SC20-CC	L1	WE4	0.03kW	电梯厅照明
	WDZAN-BYJ(F)-1x2.5	WMC4MR8				控制电
	WDZAN-BYJ(F)-2X2.5+E2.5+2.5MR	MR/SC20-CC	L2	WE5	0.1kW	轿厢电扇照明
	WDZAN-BYJ(F)-1x2.5	WMC5MR8				控制电
	WDZAN-BYJ(F)-4x4+E4	MR/SC25-CC	L1,L2,L3	WE6	2kW	新风机组厅
	WDZAN-BYJ(F)-4x4+E4	MR/SC25-CC	L1,L2,L3	WE7	2kW	新风机组厅
			L3			备用

PE
PR40r/4P (8/20 κs) 2x(NT00-20A) Imax=40kA Up≤1.8kV
WDZAN-BYJ(F)-2x2.5/SC20
2x(RVSP-2x1.5/SC20)
WEFPT-32FR 300mA — EFP — QP452
C65N-TM-C20/3P

Pe =4.5 KW
Kx = 1.0
cosφ = 0.80
Pjs =4.5 KW
Ijs = 8.6 A

电缆电线 型号 导线穿钢管沿天花

控制要求 1.两路电源手动转换，一用一备，两路电源切换装置采用以下功能：自投自复，断电转换，手动、自动带电转换，断电转换3S，两路电压互检，电压不低于额定电压的85%时转换。

图例

01851.2	01801 智能型LON总线制 4x1.5mm² 4x0.8mm 4A 16A 智能型面板	01890 2*2*0.8 cable CT20mm

GOLD MANTIS Construction Decoration 金螳螂

PROJECT TITLE 项目名称

象山大目湾综合服务中心（一期）
装修及绿地景观工程

DRAWING TITLE 图名

二层照明配电系统图（一）

CLIENT 建设单位

象山县大目湾新城投资开发有限公司

DESIGN FIRM 设计单位

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd
苏州西环路888号 邮编：215004
888Xihuan Road,Suzhou,China
TEL:86-512-68282740 / FAX:86-512-68282741


REVISIONS 版本	DATE 日期


APPROVED	审定	
VERIFIED	审核	蒋晓方
CHECKED	校对	
DESIGNER	设计	
DRAWN	制图	杜潇君
DATE	日期	2011.09.01
SCALE	比例	1:100


版权所有
施工时须以标注尺寸为准
施工单位须现场校验尺寸
如有不符须立即通知设计单位
This drawing is copyright
Contractors shall work form figured dimensions only
Contractors must check all dimensions on site
Contractors must be reported immediately to architects

Drawing NO 图号: 电施-07

Job NO 项目编号:

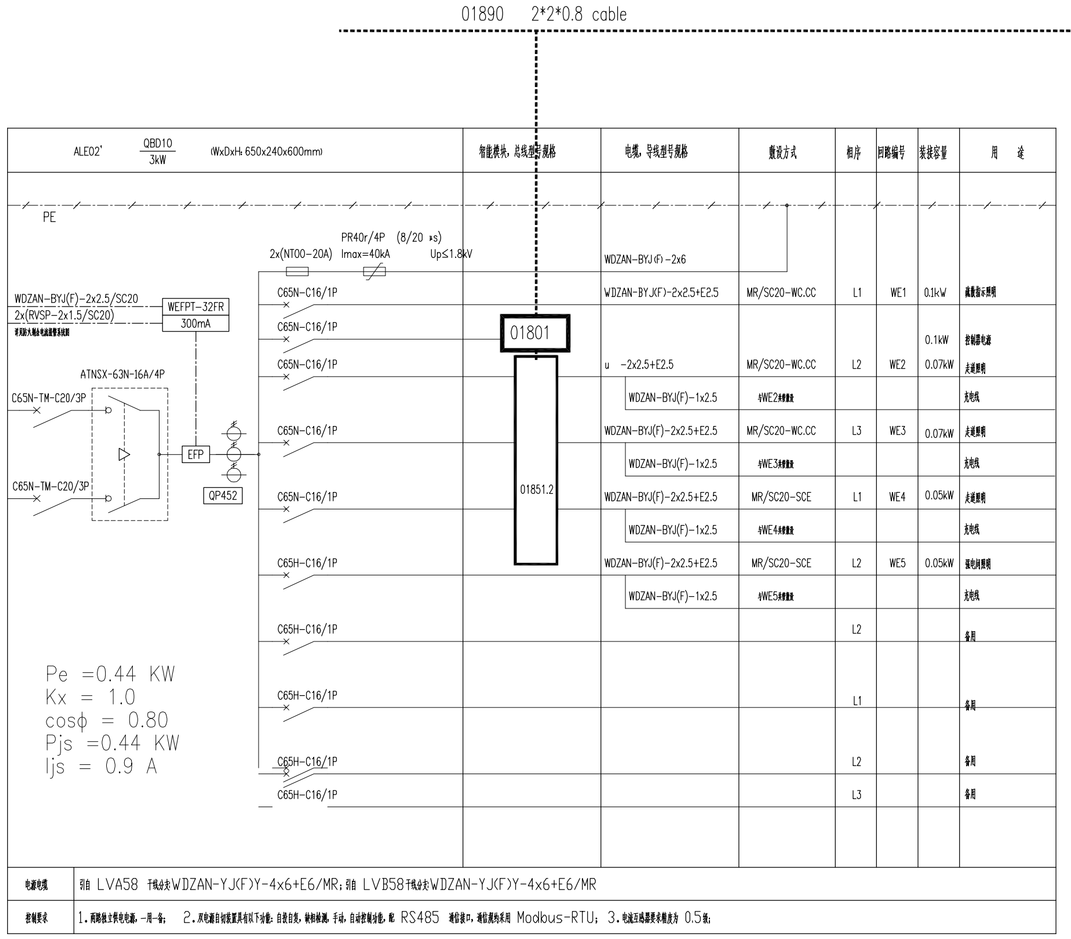

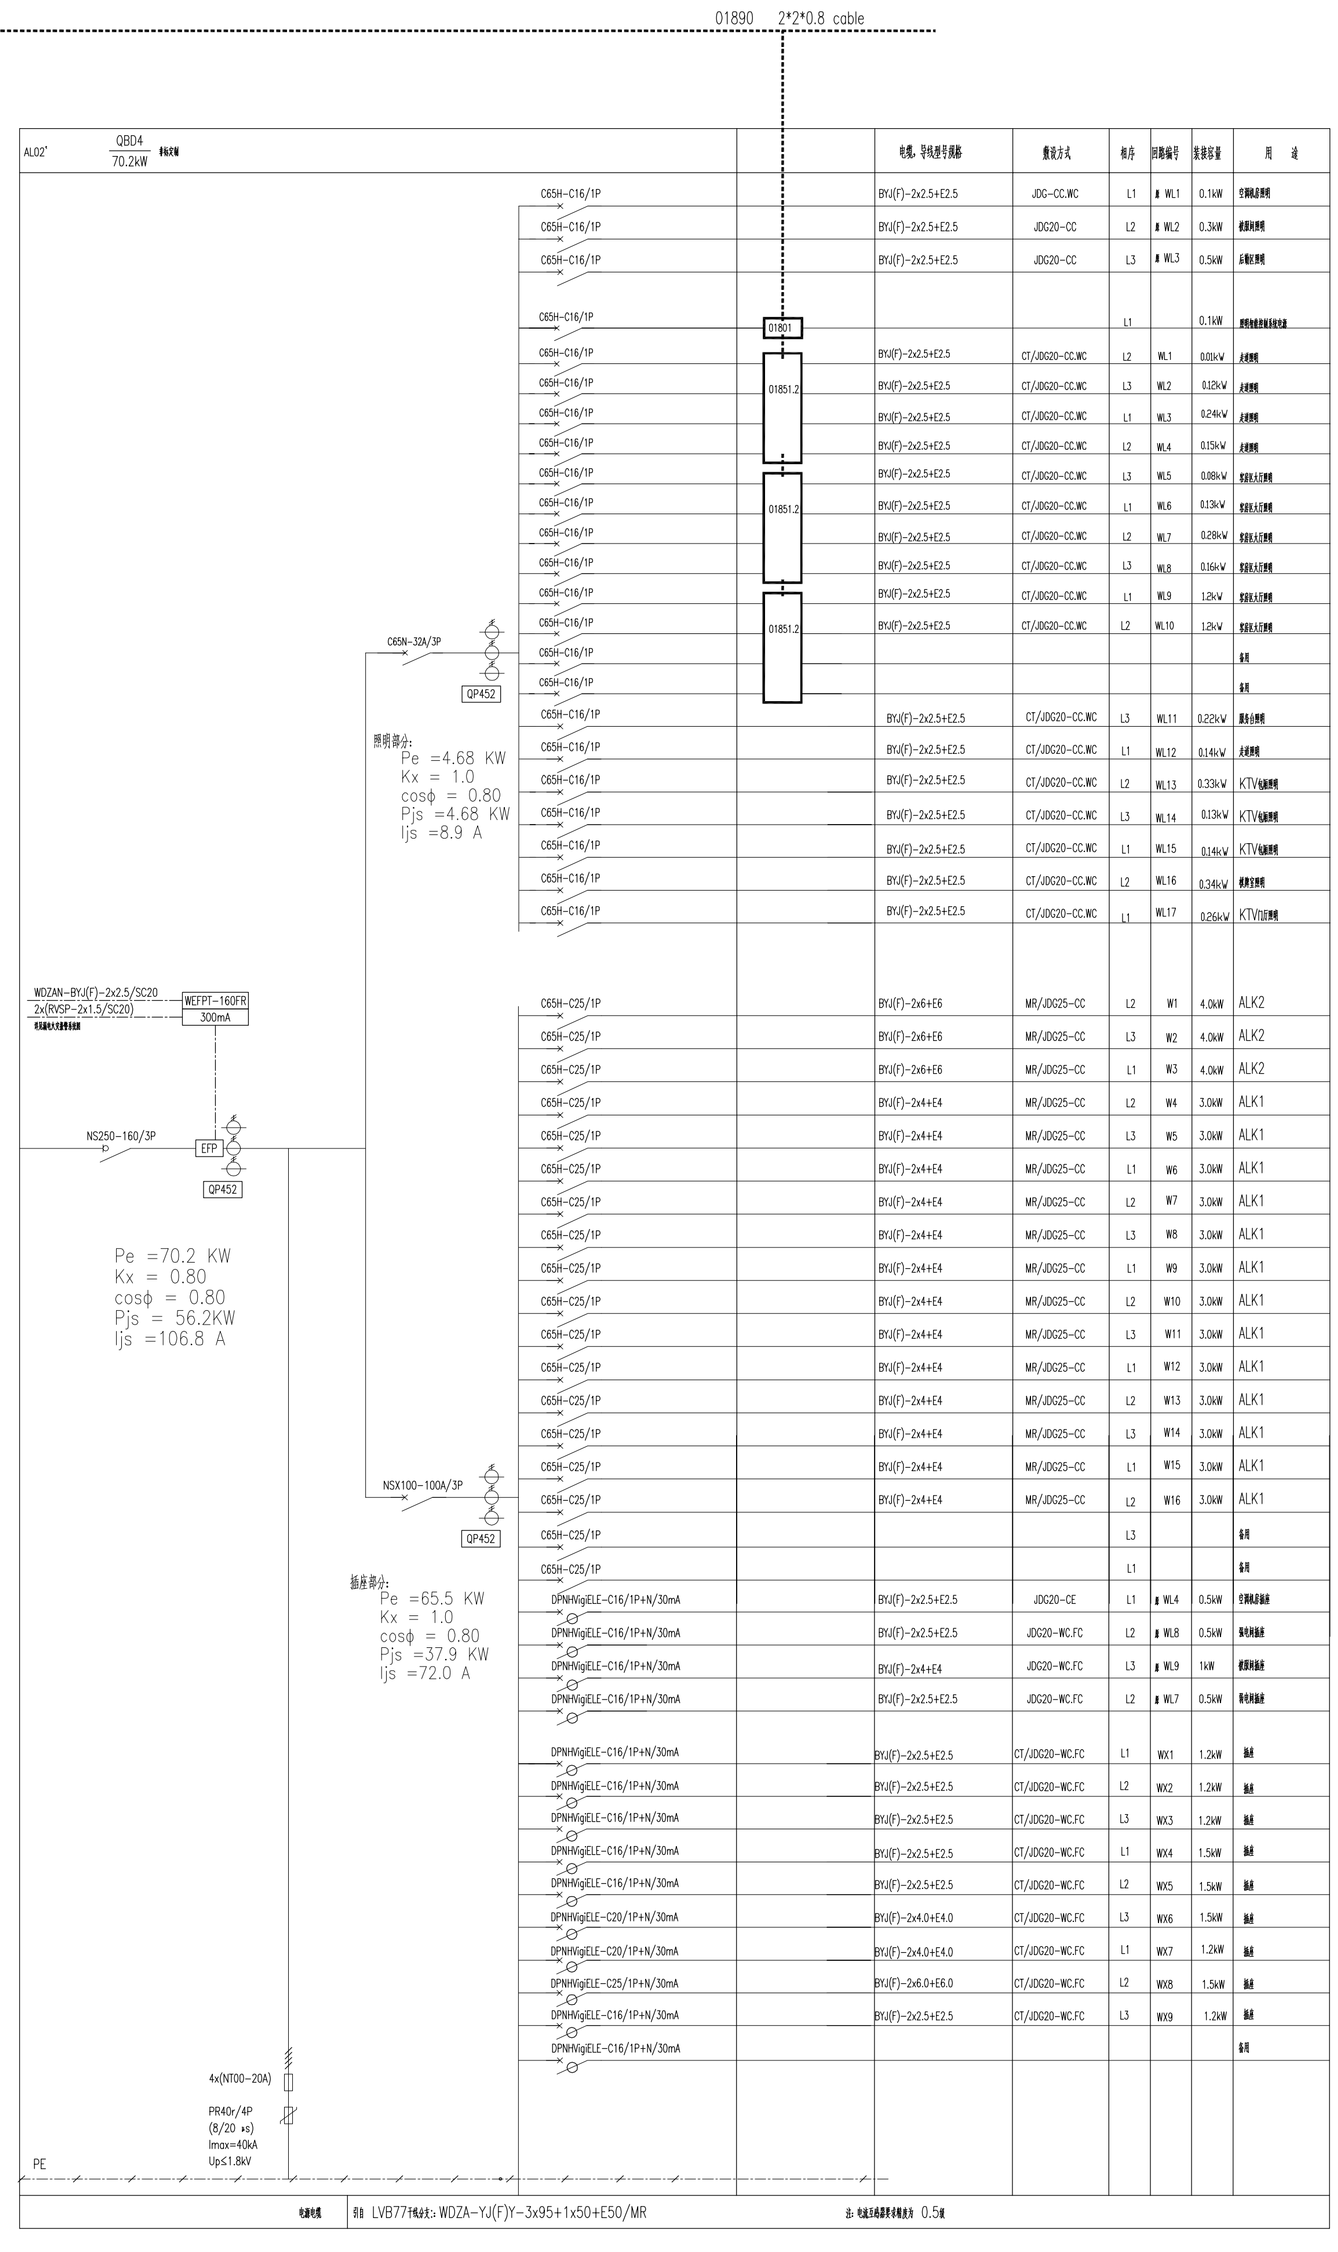
01890 2*2*0.8 cable
ALO2
QBD4
70.2kW
C65H-C16/1P
C65H-C25/1P
C65N-32A/3P
QP452
照明箱1:
Pe =4.68 KW
Kx = 1.0
cosφ = 0.80
Pjs =4.68 KW
Ijs =8.9 A
WDZAN-BY(F)-2x2.5/SC20
2x(RVSP-2x1.5/SC20)
WEFPT-160FR
300mA
NS250-160/3P
EFP
QP452
Pe =70.2 KW
Kx = 0.80
cosφ = 0.80
Pjs = 56.2KW
Ijs =106.8 A
NSX100-100A/3P
QP452
插座箱2:
Pe =65.5 KW
Kx = 1.0
cosφ = 0.80
Pjs =37.9 KW
Ijs =72.0 A
4x(NT00-20A)
PR40r/4P
(8/20 μs)
Imax=40kA
Up≤1.8kV
PE
01801
01851.2
BY(F)-2x2.5+E2.5
BY(F)-2x4+E4
BY(F)-2x6+E6
DPNNiglELE-C16/1P+N/30mA
DPNNiglELE-C20/1P+N/30mA
DPNNiglELE-C25/1P+N/30mA
JDG20-CC
JDG20-CE
JDG20-WC.FC
JDG25-CC
JDG25-WC.CC
CT/JDG20-CC.WC
CT/JDG20-WC.FC
CT/JDG25-CC
CT/JDG25-WC.CC
WL1
WL2
WL3
WL4
WL5
WL6
WL7
WL8
WL9
WL10
WL11
WL12
WL13
WL14
WL15
WL16
WL17
WX1
WX2
WX3
WX4
WX5
WX6
WX7
WX8
WX9
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
0.1kW
0.3kW
0.5kW
0.1kW
0.03kW
0.12kW
0.24kW
0.15kW
0.08kW
0.13kW
0.28kW
0.16kW
1.2kW
1.2kW
0.22kW
0.14kW
0.33kW
0.13kW
0.14kW
0.34kW
0.26kW
1.2kW
1.2kW
1.2kW
1.5kW
1.5kW
1.5kW
1.2kW
1.5kW
1.2kW
4.0kW
4.0kW
3.0kW
3.0kW
3

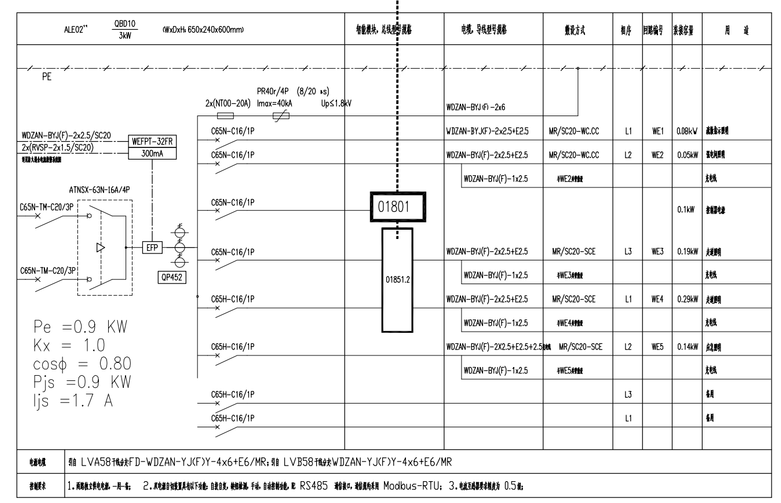

电缆规格	由 LVA58 MoMT D-WDZAN-YJ(F)Y-4x6+E6/MR, 由 LV858 MoMT WDZAN-YJ(F)Y-4x6+E6/MR
说明事项	1. 电缆沿桥架、穿管敷设。 2. 户外电缆穿镀锌钢管敷设，埋深0.8m，电缆敷设16.8根，采用 RS485 总线，电缆采用 Modbus-RTU。 3. 电缆预留长度为 0.5m。

电缆规格	由 LVB77 MoMT WDZA-YJ(F)Y-4x50+E25/MR	备注 电缆敷设方式

电缆规格、型号及敷设方式	电缆、导线用途名称	型号规格	负荷	计算电流	整定电流	备注
		BV(F)-2x2.5+E2.5	WR/WT20-SCE	L1	8 W1.1	0.5kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	WR/WT20-SCE	L2	8 W1.2		备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	WR/WT20-CC.WC	L3	8 W1.3	0.1kW	空调室内机
				L1		0.1kW	空调室内机预留电源
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.1	0.07kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.2	0.07kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.3	0.07kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.4	0.07kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.5	0.27kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.6	0.29kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.7	0.24kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.8	0.06kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.9	0.36kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.10	0.18kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.11	0.18kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.12	0.15kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.13	0.15kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3			备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.15	0.29kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.16	0.13kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3			备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.18	0.07kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.19	0.36kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.20	0.36kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W1.21	0.54kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.22	0.13kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.23	0.13kV	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W1.55	0.08kW	A层走道照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.45	0.09kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.46	0.09kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L2	W1.47	0.65kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.48	0.43kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.49	0.22kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.50	0.22kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L3	W1.51	0.06kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.52	0.46kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.53	0.28kV	A层走道照明预留
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.54	0.13kV	A层走道照明预留
							备用
							备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.24	0.50kV	3层照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.25	0.55kV	3层照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.26	0.22kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.27	0.33kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.28	0.45kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.29	0.11kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.30	0.35kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.31	0.33kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.32	0.14kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.33	0.13kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.34	0.17kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.35	0.15kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.36	0.26kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.37	0.14kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.38	0.23kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.39	0.19kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.40	0.23kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.41	0.25kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-CC.WC	L1	W1.42	0.26kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.43	0.29kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W1.44	0.27kV	3层插座
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W1.14	0.13kW	储藏室照明
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W1.17	0.13kW	储藏室插座
							备用
							备用
							备用
							备用
							备用
							备用

电缆规格、型号及敷设方式	电缆、导线用途名称	型号规格	负荷	计算电流	整定电流	备注
		BV(F)-2x2.5+E2.5	WR/WT20-WC.FC	L1	8 W1.4	0.5kW	空调室内机
		BV(F)-2x2.5+E2.5	WR/WT20-WC.FC	L2	8 W1.5	0.5kW	空调室内机
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W01	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W02	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W03	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W04	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W05	1.8kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W06	1.8kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W07	1.2kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E8.0	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W08	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W09	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W010	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W011	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W012	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W013	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W014	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W015	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W016	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W017	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W018	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W019	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W020	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W021	1.8kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W022	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W023	1.2kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W024	1.8kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/ZRC20-WC.FC	L1	W025	3.0kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/ZRC20-WC.FC	L2	W026	3.0kW	备用
		BV(F)-2x2.5+E2.5	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W027	1.2kW	备用
		BV(F)-2x4.0+E4.0	CT/ZRC20-WC.FC	L3	W028	2.5kW	备用
							备用
							备用
							备用

GOLD MANTIS
Construction Decoration 金螳螂

PROJECT TITLE 项目名称

象山大目湾综合服务中心（一期）
装修及绿地景观工程

DRAWING TITLE 图名

二层照明配电系统图（三）

CLIENT 建设单位

象山县大目湾新城投资开发有限公司

DESIGN FIRM 设计单位

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
Gold Mantis Construction Decoration Co., Ltd
苏州西环路888号 邮编：215004
888Xihuan Road,Suzhou,China
TEL:86-512-68282740 / FAX:86-512-68282741

REVISIONS 版本	DATE 日期

APPROVED	审定	
VERIFIED	审核	蒋晓方
CHECKED	校对	
DESIGNER	设计	
DRAWN	制图	杜潇宏
DATE	日期	2011.09.01
SCALE	比例	1:100

版权所有
施工时须以标注尺寸为准
施工单位须现场校验尺寸
如有不符须立即通知设计单位
This drawing is copyright
Contractors shall work form figured dimensions only
Contractors must check all dimensions on site
Contractors must be reported immediately to architects

Drawing NO 图号	Job NO 项目编号
电施-09	